

«Ақмола облысы білім басқармасының  
Ерейментау ауданы бойынша білім бөлімі  
Еркіншілік ауылының жалпы орта  
білім беретін мектебі» КММ

КГУ «Общеобразовательная школа села  
Еркиншилик отдела образования по  
Ерейментаускому району управления  
образования Акмолинской области»

ХАТ № 233

ПИСЬМО № 233

« 10 » қазан 2024 ж  
Еркіншілік ауылы

« 10 » октября 2024 г  
а.Еркиншилик

Начальнику ОЧС Ерейментауского района  
подполковнику гражданской защиты  
А.С Доскенову

Настоящим письмом сообщаем Вам, что все мероприятия,  
необходимые для устранения согласно полученного предписания от  
26.03.2024 г № 12 были устранены, а именно:

1. С работниками проведены практические тренировки по обучению пожарной безопасности с записью в журнале;
2. На путях эвакуаций в спортзале объемный световой знак пожарной безопасности «Выход» эксплуатируется в исправном состоянии;
3. Все эвакуационные выходы открываются;
4. В спортзале, в учительской электрический светильник эксплуатируется с защитного плафона;
5. В актовом зале электрическая розетка закреплена плотно к стене;
6. В помещении медицинского персонала, в кабинете английского языка соединительная коробка эксплуатируется с защитной крышки.

В подтверждение вышеуказанного прилагаем фотографии




Директор КГУ «Общеобразовательная школа села Еркиншилик»: Исатаева Б.Г.


|                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ<br>ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ<br>АҚМОЛА ОБЛЫСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР<br>ДЕПАРТАМЕНТІ ЕРЕЙМЕНТАУ АУДАНЫНЫҢ<br>ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ»<br>РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ |
| КІРІС № 21-07/30-17/4 95                                                                                                                                                                            |
| 20 24 ж. «11» 10                                                                                                                                                                                    |





**Отчет о проделанной работе по нарушениям пожарной безопасности  
КГУ «Общеобразовательная школа села Еркиншилик отдел образования по  
Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области»**
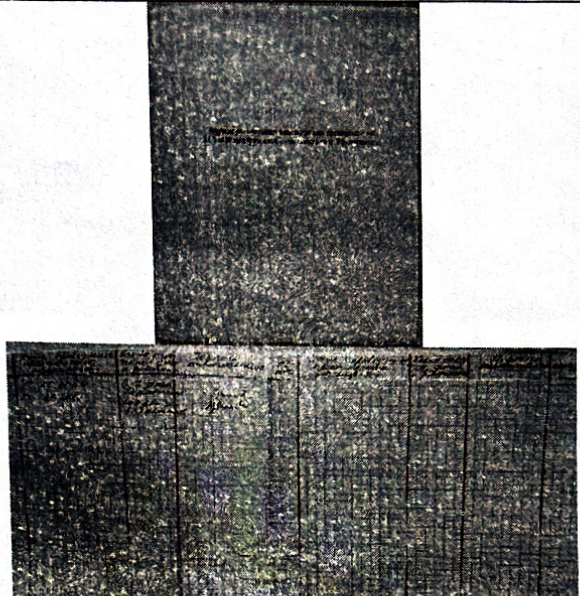
| № | Перечень выявленных нарушений                                                                                                                                                                                                                                           | Проделанная работа                                                                   | Устранение нарушений |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | <p>На объекте с массовым пребыванием людей не проводятся практические тренировки не реже 1 раза в полугодие с указанием в журнале тренировок, составляемом в произвольной форме.<br/>Основание: п 14 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55.<br/>Проверочный лист п 11</p> |   | Устранено            |
| 2 | <p>На путях эвакуации в спортзале объемный световой знак пожарной безопасности «Выход» эксплуатируется в неисправном состоянии<br/>Основание: п 35 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55.<br/>Проверочный лист п 62</p>                                                   |  | Устранено            |

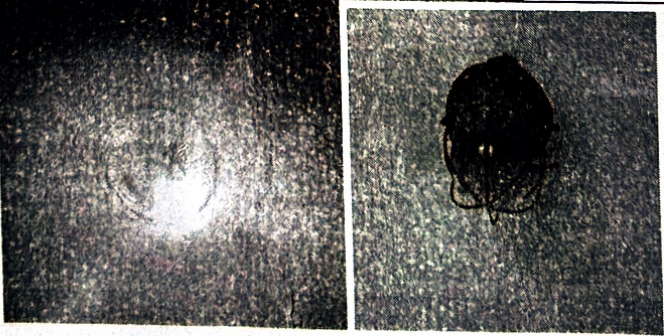

|   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3 | <p>Все эвакуационные выходы не открываются<br/>         Основание: 19 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55. Проверочный лист п 65</p>                                                                                                              |    | Устранено |
| 4 | <p>В спортзале , в учительской электрический светильник эксплуатируется без защитного плафона, предусмотренного конструкторской документацией.<br/>         Основание: п 86 п п 1. ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55. Проверочный лист п 74</p> |  | Устранено |

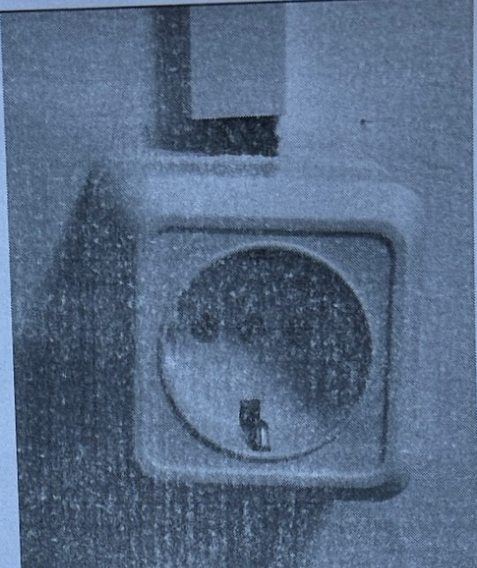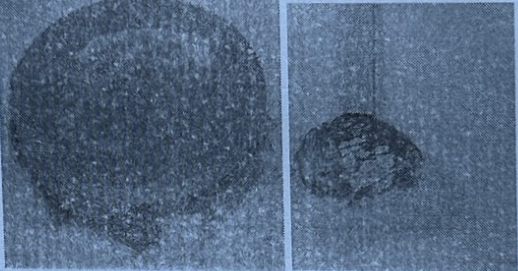

|   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5 | <p>В актовом зале электрическая розетка не закреплена плотно к стене. Основание: п 86 п п 2 ППБ РК от от 21 февраля 2022 года № 55. Проверочный лист п 75</p>                                                       |   | Устранено |
| 6 | <p>В помещении медицинского персонала , в кабинете английского языка соединительная коробка эксплуатируется без защитной крышки . Основание: п 82 ППБ РК от от 21 февраля 2022 года № 55. Проверочный лист п 84</p> |  | Устранено |